


DETAIL, NÁPOJENÍ
OTOPNÉHO TĚLESA

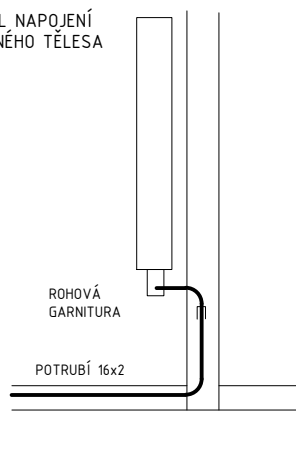

Legenda místností:

číslo	místnost	plocha [m²]
1.07	Vstupní hala	17,10
1.08	WC imobilní	3,04
1.09	WC ženy	5,23
1.10	WC muži	7,76
1.11	Chodba	23,95
1.14	Sklad	20,76
1.15	Sál	47,34
1.18	Sál	52,20

V PŘÍPADĚ ZJIŠTĚNÍ JAKÝCHKOLIV ODLIŠNOSTÍ OD PŘEDPOKLADŮ
V PD, JE NUTNO PŘIZVAT PROJEKTANTA A NÁVRH UPRAVIT

- otopná tělesa panelová osazena termostatickou hlavicí
- napojeno ze stěny pomocí rohové garnitury a uzavíracím šroubením Vekolux
- rozvody budou z vícevrstvého potrubí PEX/AL/PEX + izolace Mirelon
- veškeré rozvody budou vedeny ve stěnách nebo podlahách
- kotel a rozvody ve stávajících částech budou zachovány
- po provedení nových rozvodů bude provedeno odvzdušnění, tlaková zkouška a vyregulování celé soustavy!!

Hlavní projektant:	ing. Pavel Kodýtek	
Odpovědný projektant:	ing. Pavel Kodýtek	
Vypracoval:	ing. Pavel Kodýtek	
Investor:	Obec Okrouhlá, Okrouhlá 47, 350 02 Cheb	
Akce:		
STAVEBNÍ ÚPRAVY OBECNÍHO ÚŘADU Č.P. 47, OKROUHLÁ U CHEBU		Datum: 05-2016
160402	parc. č. st. 64, k.ú. Okrouhlá u Chebu, Karlovarský kraj	Stupeň PD: PROJEKT
Příloha:	PŮDORYS 1.NP – ÚT	Měřítko: 1:50
		Označení přílohy: D.1.4.3.02